SANITARIJE PRITLIČJE: 4,5

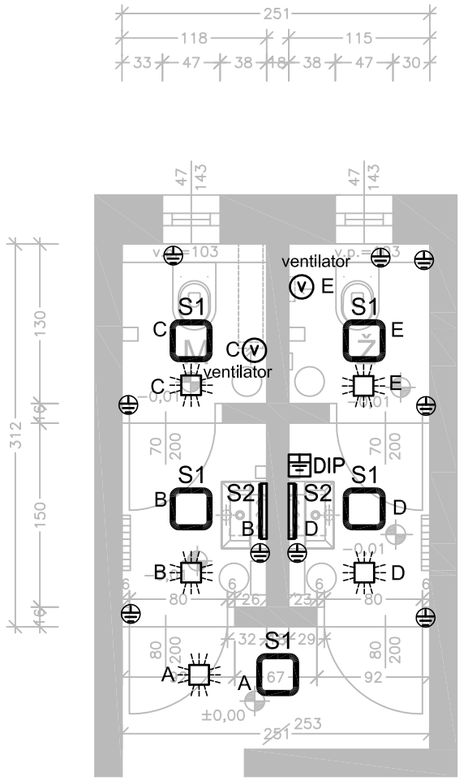

LEGENDA;

S1	Nadgradna svetilka tip:KARO C OP 300 (65 mm) 1x22W T16-C 2Gx13 EB proizvajalec: INTRA;
S2	Nadgradna svetilka; Linea Light Box 26 (26x8) proizvajalec: Linea Light
	IR senzor za vklop razsvetljave 360st.
V	Ventilator 230V, 50Hz – (vezati na tkg. razsvetljave)
DIP	Razvodnica za izenačevanje potencialov
	Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 – ru/ze izolacija

OPOMBA :

Električna napeljava je predvidena s kabli tipa NYM–J nx1,5 mm , položenimi vloženimi v predelne stene oziroma podometno kjer bodo uvlečeni v ustrezne instalacijske cevi.

Svetilke in ventilator se vežejo na obstoječ tokokrog razsvetljave sanitarij!!!

Luč kot npr. Linea Light Box 26 (26x8)

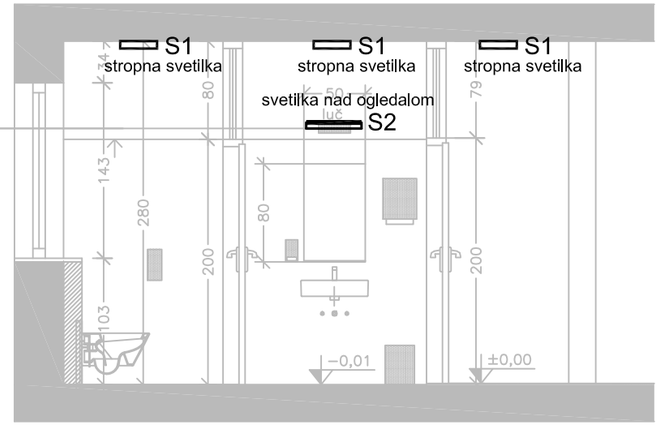

OPOMBA:

Vse svetilke in ventilator se vežejo na obstoječ tokokrog razsvetljave sanitarij.
Prižiganje je predvideno s stropnimi senzorji prisotnosti.
Vse obstoječe svetilke in stikala se predhodno demontira.

BIRO LOVŠIN d.o.o.
inženiring, projektiranje in svetovanje
gsm: 051 304 323; e–mail: jakob.lovsin@gmail.com

Investitor/	OBČINA MENGEŠ, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš
Objekt/lokacija	REKONSTRUKCIJA SANITARNIH PROSTOROV ZDRAVSTVENA POSTAJA MENGEŠ Zoranina ulica 3, 1234 Mengeš
Vrsta načrta	4.1 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
Vsebina risbe	SANITARIJE PRITLIČJE: 4,5

	Ident. št.	Dat. podpisa	Podpis
Odg. vodja proj. JAKOB LOVŠIN u.d.i.e.	E–1391	oktober 2015	
Odg. projektant JAKOB LOVŠIN u.d.i.e.	E–1391	oktober 2015	

Št. načrta	Št. projekta	Datum	Faza	Merilo	Št. lista
147–10/2015	6/2015	oktober 2015	PZI	1:50	4